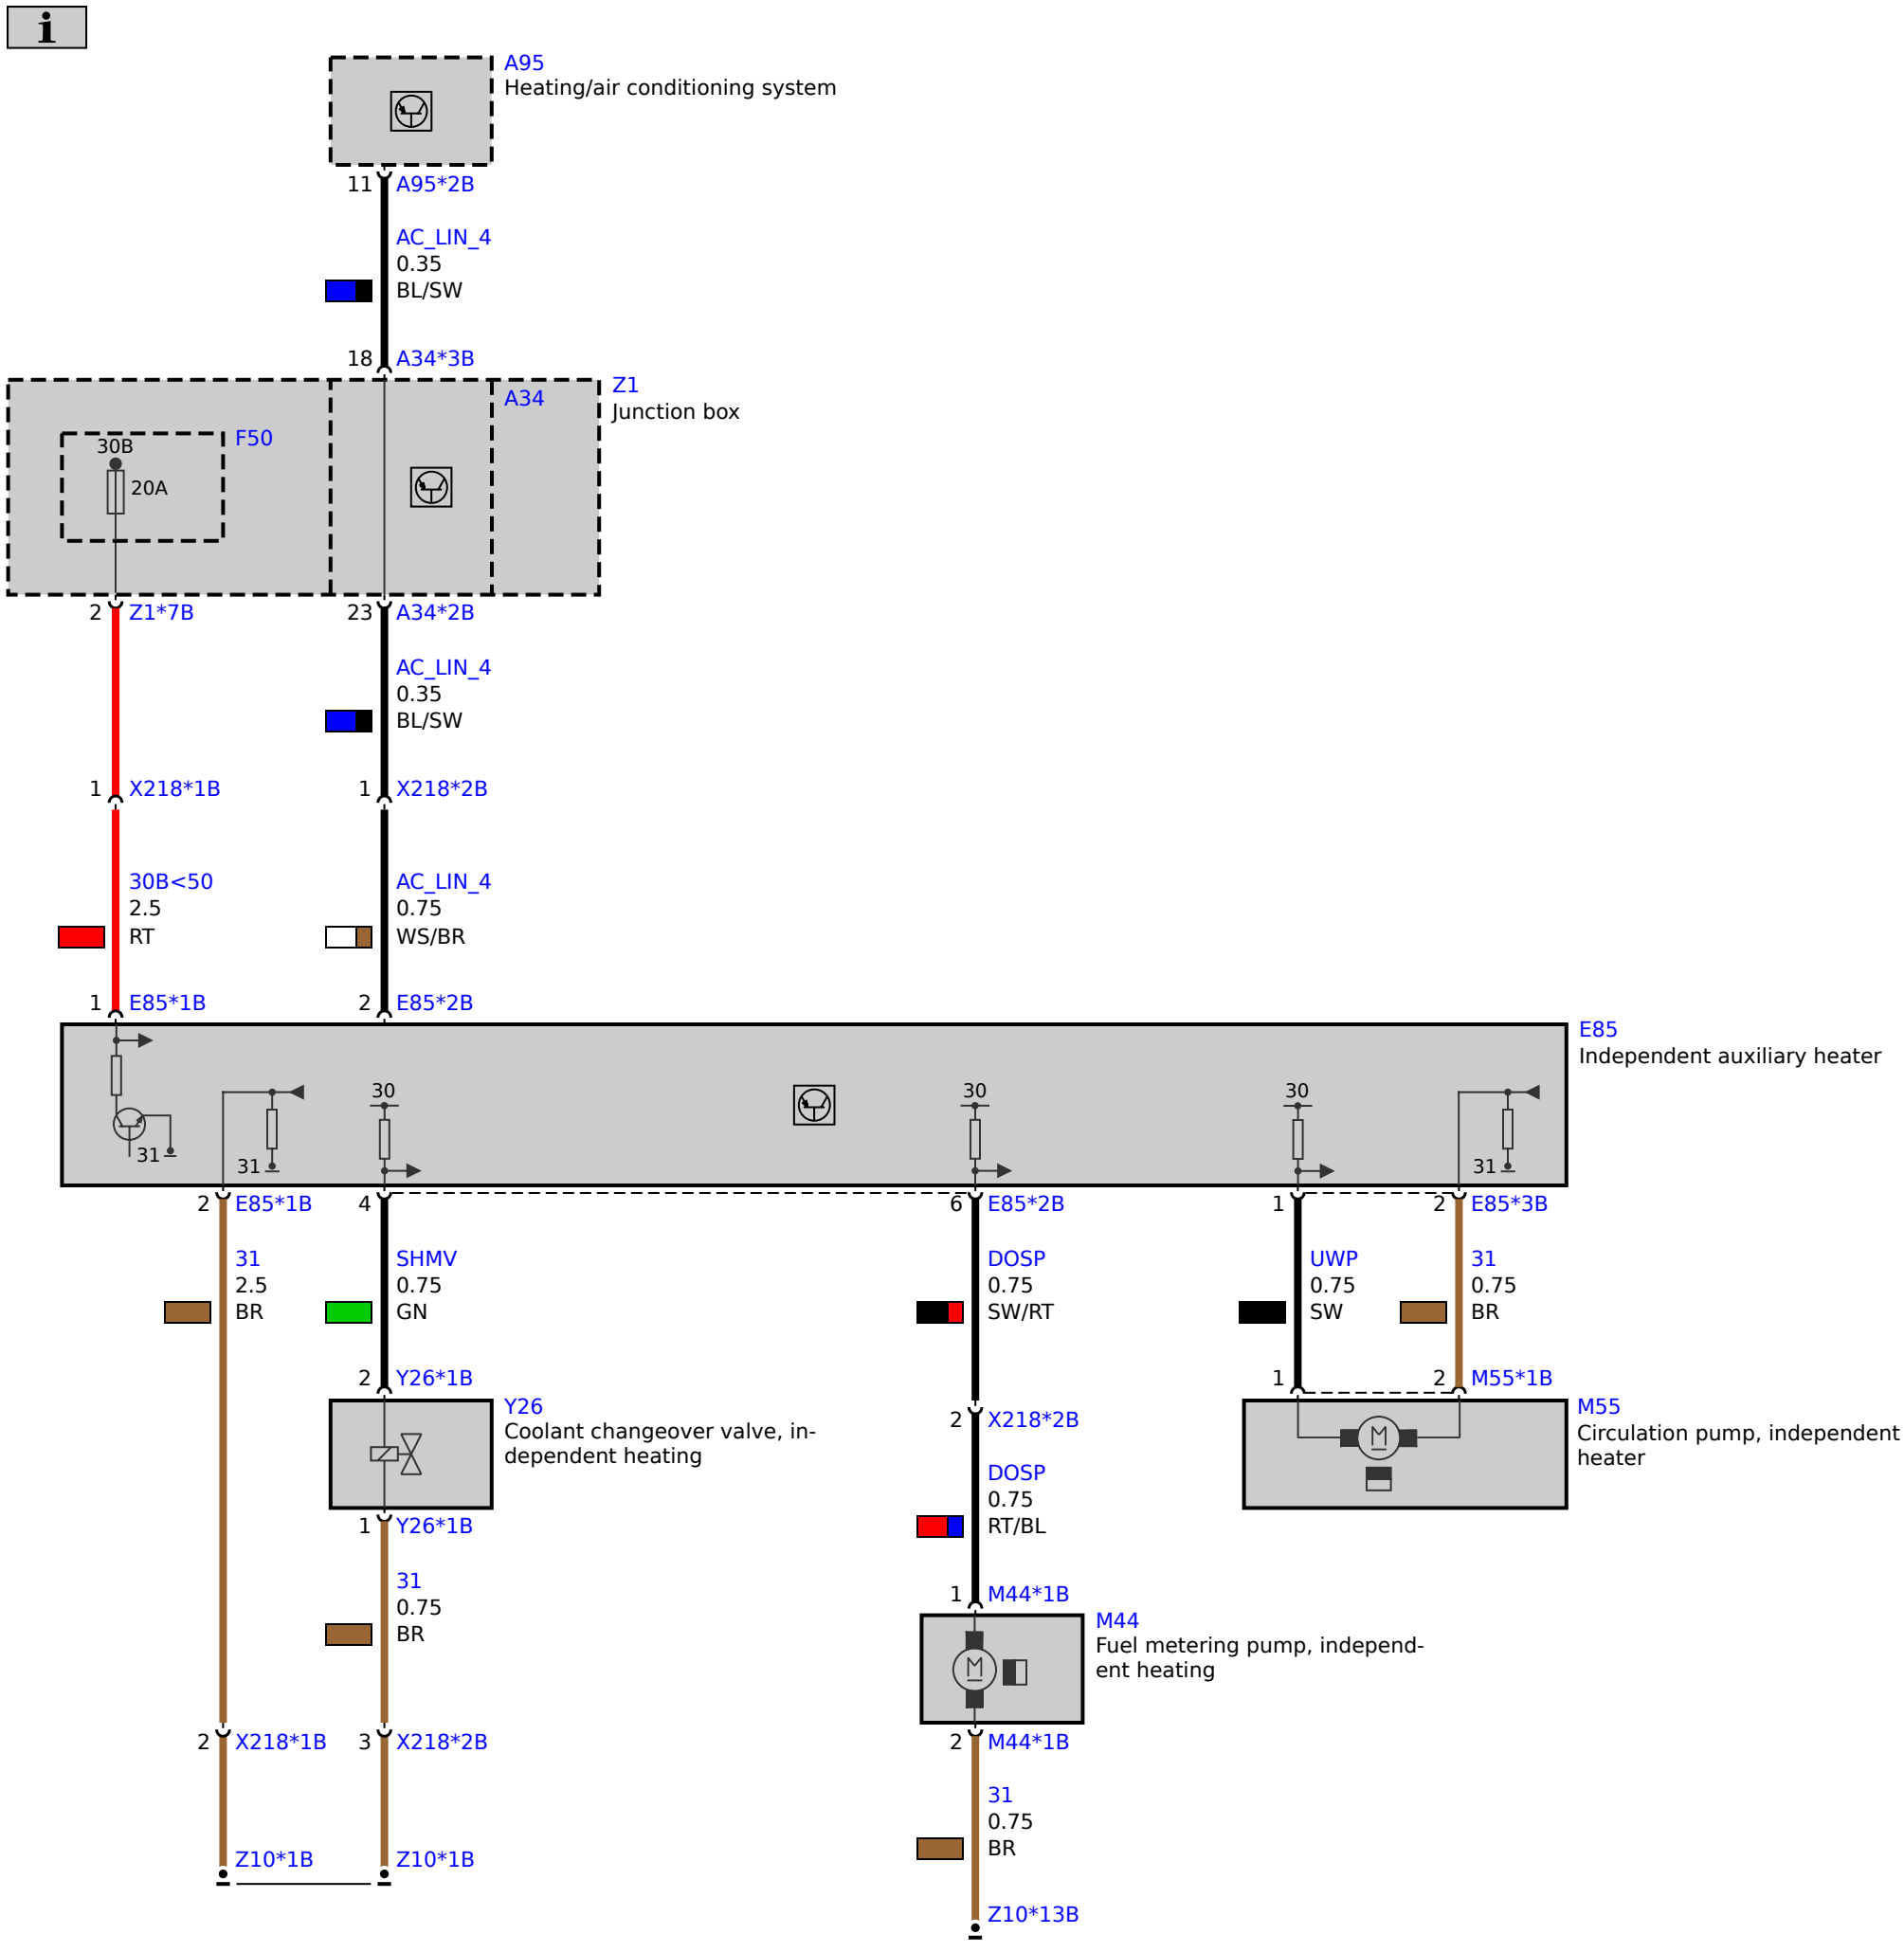
A95
Heating/air conditioning system
11
A95*2B
AC_LIN_4
0.35
BL/SW
18
A34*3B
Z1
Junction box
A34
F50
30B
20A
2
Z1*7B
23
A34*2B
AC_LIN_4
0.35
BL/SW
1
X218*1B
1
X218*2B
30B<50
2.5
RT
AC_LIN_4
0.75
WS/BR
1
E85*1B
2
E85*2B
E85
Independent auxiliary heater
31
30
30
30
31
31
2
E85*1B
4
6
E85*2B
1
2
E85*3B
31
2.5
BR
SHMV
0.75
GN
DOSP
0.75
SW/RT
UWP
0.75
SW
31
0.75
BR
2
Y26*1B
1
2
M55*1B
Y26
Coolant changeover valve, independent heating
2
X218*2B
M55
Circulation pump, independent heater
DOSP
0.75
RT/BL
1
Y26*1B
31
0.75
BR
1
M44*1B
M44
Fuel metering pump, independent heating
2
X218*1B
3
X218*2B
2
M44*1B
31
0.75
BR
Z10*1B
Z10*1B
Z10*13B