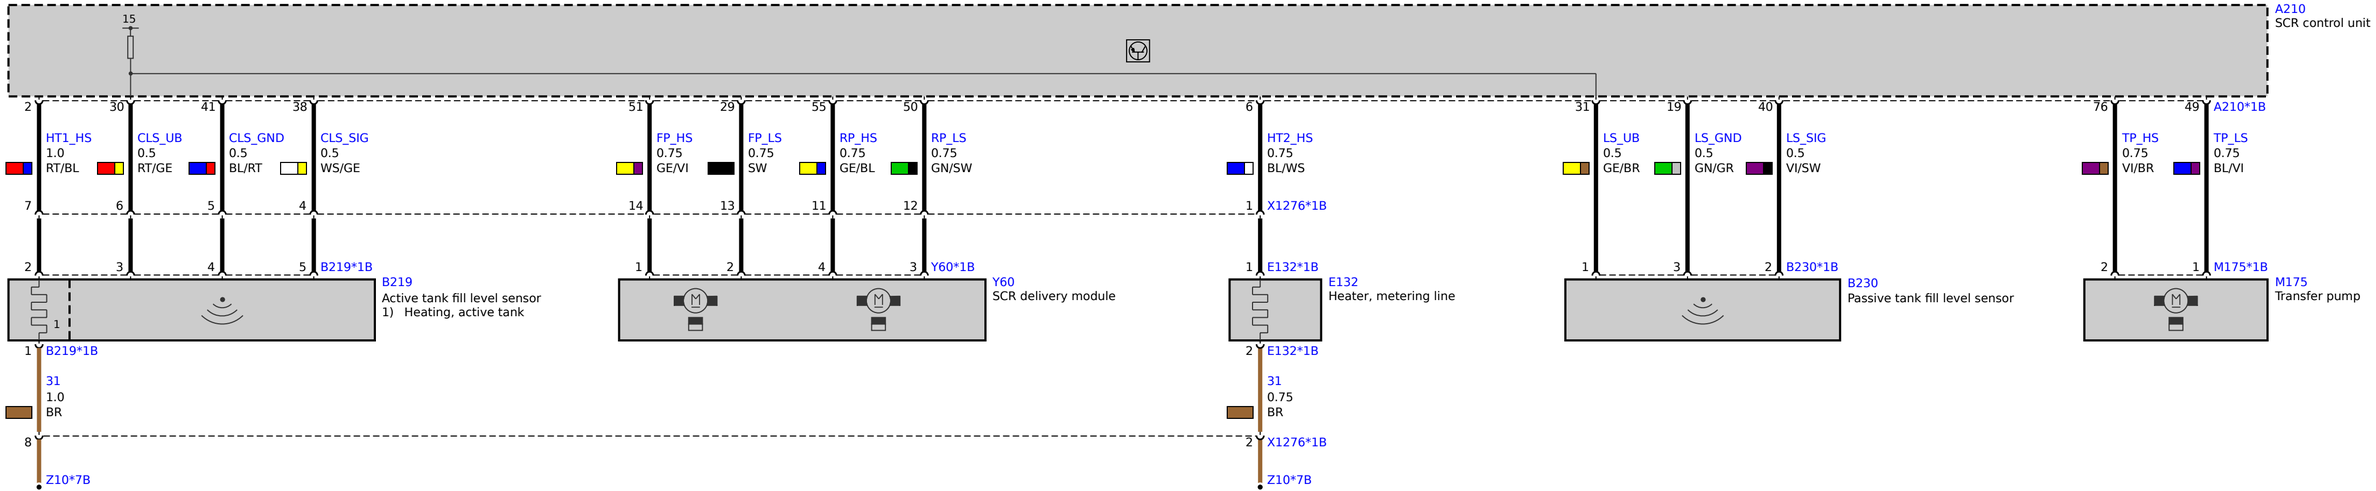
A210
SCR control unit
15
HT1_HS
1.0
RT/BL
CLS_UB
0.5
RT/GE
CLS_GND
0.5
BL/RT
CLS_SIG
0.5
WS/GE
FP_HS
0.75
GE/VI
FP_LS
0.75
SW
RP_HS
0.75
GE/BL
RP_LS
0.75
GN/SW
HT2_HS
0.75
BL/WS
LS_UB
0.5
GE/BR
LS_GND
0.5
GN/GR
LS_SIG
0.5
VI/SW
TP_HS
0.75
VI/BR
TP_LS
0.75
BL/VI
A210*1B
X1276*1B
B219*1B
B219
Active tank fill level sensor
1) Heating, active tank
Y60*1B
Y60
SCR delivery module
E132*1B
E132
Heater, metering line
B230*1B
B230
Passive tank fill level sensor
M175*1B
M175
Transfer pump
31
1.0
BR
31
0.75
BR
Z10*7B